

016

ОПОВІЩУВАЧ СВІТЛО-ЗВУКОВИЙ ОСЗ (24V)

ПАСПОРТ
ААЗЧ.425548.005 ПС

ДСТУ ISO 9001:2009



ПОЖЕЖНА СИГНАЛІЗАЦІЯ

1 Призначення виробу

1.1 Оповіщувач світло-звуковий ОСЗ (24V) (далі – оповіщувач) призначений для використання в системах пожежної та тривожної сигналізації, а також у системах керування евакуацією.

1.2 Оповіщувач забезпечує підсвічування наявного на ньому напису та включення звукового сигналу.

1.3 Оповіщувач призначений для безперервної цілодобової роботи в закритих приміщеннях. Діапазон робочих температур від мінус 10 °С до 55°С.

2 Технічні характеристики

2.1 Номінальна напруга живлення постійного струму 24 В.

2.2 Діапазон напруги живлення постійного струму від 20 В до 28 В.

2.3 Споживаний струм не більше 0,07 А.

2.4 Споживана потужність не більше 2 Вт.

2.5 Середньозважений рівень звуку на відстані 1 м по осі, перпендикулярній лицьовій поверхні корпусу не менше 80 дБ.

2.6 Основна звукова частота $(3,5 \pm 1,0)$ кГц.


2.7 Акустичні діаграми направленості оповіщувача на відстані 1 м від оповіщувача при мінімальній і максимальній напрузі живлення для робочого й поверненого на 90° за годинниковою стрілкою положення оповіщувача наведено на рис. 1.

2.8 Габаритні розміри (Ш x В x Г) - $(280 \pm 3) \times (100 \pm 3) \times (32 \pm 3)$ мм.

2.9 Маса нетто не більше 0,25 кг.

2.10 Ступінь захисту, забезпечуваний корпусом, відповідає IP21С.

2.11 Середній строк експлуатації 10 років.

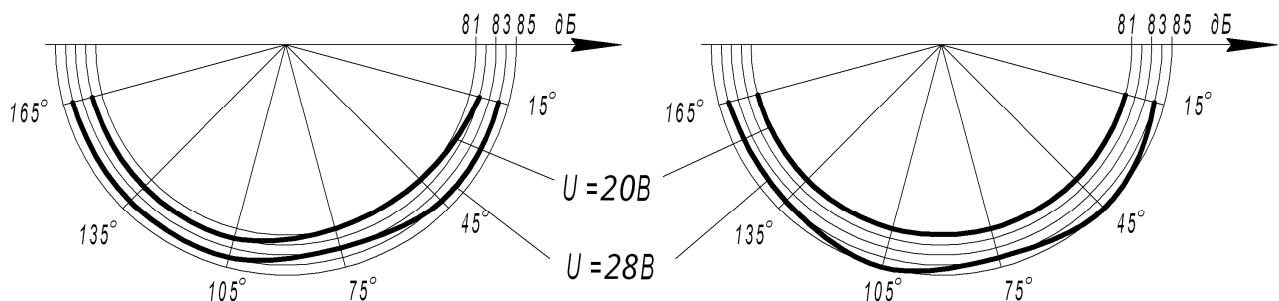

а)

б)

Рисунок 1 – Акустичні діаграми оповіщувача:

а) – робоче положення, б) – повернене на 90° за годинниковою стрілкою положення

3 Комплектність поставки

Найменування	Позначення	Кількість
Оповіщувач світло-звуковий ОСЗ (24V)	ААЗЧ.425548.005	1
Паспорт	ААЗЧ.425548.005 ПС	1
Примітка. При груповій поставці поставляється один паспорт на 10 оповіщувачів		

4 Підготовка до роботи

Конструкція оповіщувача забезпечує його настінне розміщення. На основі корпусу є два отвори для кріплення оповіщувача шурупами (рис.2).



Рисунок 2

На задній стінці оповіщувача є вікно, що забезпечує доступ до клем живлення.

Оповіщувач має дві пари клем живлення, з'єднаних паралельно для забезпечення можливості підключення в одне коло декількох оповіщувачів.

Клеми забезпечують підключення зовнішніх проводів із площею поперечного перерізу від 0,28 мм² до 1,5 мм².

5 Умови зберігання

Температура зберігання в складських приміщеннях від мінус 50 °С до 40 °С, відносна вологість повітря – не більше 98 % за температури 25 °С. В приміщенні, де зберігаються оповіщувачі, у повітрі не повинно бути агресивних домішок, що можуть викликати корозію.

6 Свідоцтво про приймання

Оповіщувач світло-звуковий ОСЗ-___ (24V)
відповідає вимогам
ТУ У 31.6-25499704-002:2007 і визнаний
придатним для експлуатації.

Дата випуску, штамп СТК:

7 Свідоцтво про повторну перевірку

Оповіщувач, що перебуває на складі ТОВ «Тірас-12» більше 6 місяців, підлягає повторній перевірці.

Дата повторної перевірки _____

Представник СТК підприємства _____ М. П.

8 Гарантії виробника

Підприємство-виробник гарантує відповідність оповіщувача вимогам технічних умов при дотриманні споживачем умов зберігання, монтажу та експлуатації встановлених цим паспортом. Встановлюється термін гарантії – 36 місяців з дати випуску або дати повторної перевірки оповіщувача.

9 Відомості про ремонти

Ремонт оповіщувача здійснюється підприємством-виробником. Безкоштовно проводиться ремонт оповіщувачів, у яких не закінчився термін гарантії і які експлуатувалися відповідно до вимог, викладених у даному паспорті. На ремонт оповіщувач висилається підприємству-виробнику з листом, у якому повинні бути зазначені:

- характер несправності;
- місце установки оповіщувача;
- контактний телефон і контактна особа з питань ремонту.

10 Відомості про сертифікацію

Продукція сертифікована в Державному центрі сертифікації ДСНС України, 01024, м. Київ, вул. Круглоуніверситетська, 20/1. Сертифікат № UA1.016.0041499-16 терміном дії з 22.12.2016 до 15.09.2018.

Система Управління Якістю ТОВ «Тірас-12» сертифікована на відповідність ДСТУ ISO 9001:2009. Сертифікат № UA 2.011.09846-16 терміном дії з 15.06.2016 до 15.09.2018.

Оповіщувач відповідає вимогам Технічного регламенту з електромагнітної сумісності обладнання.

11. Відомості про утилізацію

Оповіщувачі не несуть загрози для здоров'я людей і навколишнього середовища. Після закінчення терміну служби їх утилізація проводиться без прийняття додаткових засобів захисту навколишнього середовища.

ПІДПРИЄМСТВО - ВИРОБНИК: ТОВ «Тірас-12»

АДРЕСА: 21021, Україна, м. Вінниця, 2-й пров. Хмельницьке шосе, 8
<http://www.tiras.ua>

З технічних питань звертатися в технічний відділ:

тел. (0432) 52-30-54
+38 (067)-432-84-13
+38 (050)-317-70-05
e-mail: tb@tiras.ua

З питань гарантійного та післягарантійного обслуговування звертатися в службу технічного контролю:

тел. (0432) 52-30-54
+38 (067)-432-79-43
+38 (050)-317-70-04
e-mail: otk@tiras.ua

З питань поставки звертатися у відділ збуту:

тел. (0432) 52-31-03
+38 (067)-431-84-27
+38 (099)-294-71-27
e-mail: market@tiras.ua